FRAGMENT RZUTU 1PIĘTRA

FRAGMENT RZUTU 2PIĘTRA

SCHEMAT LOKALIZACYJNY BUDYNKÓW

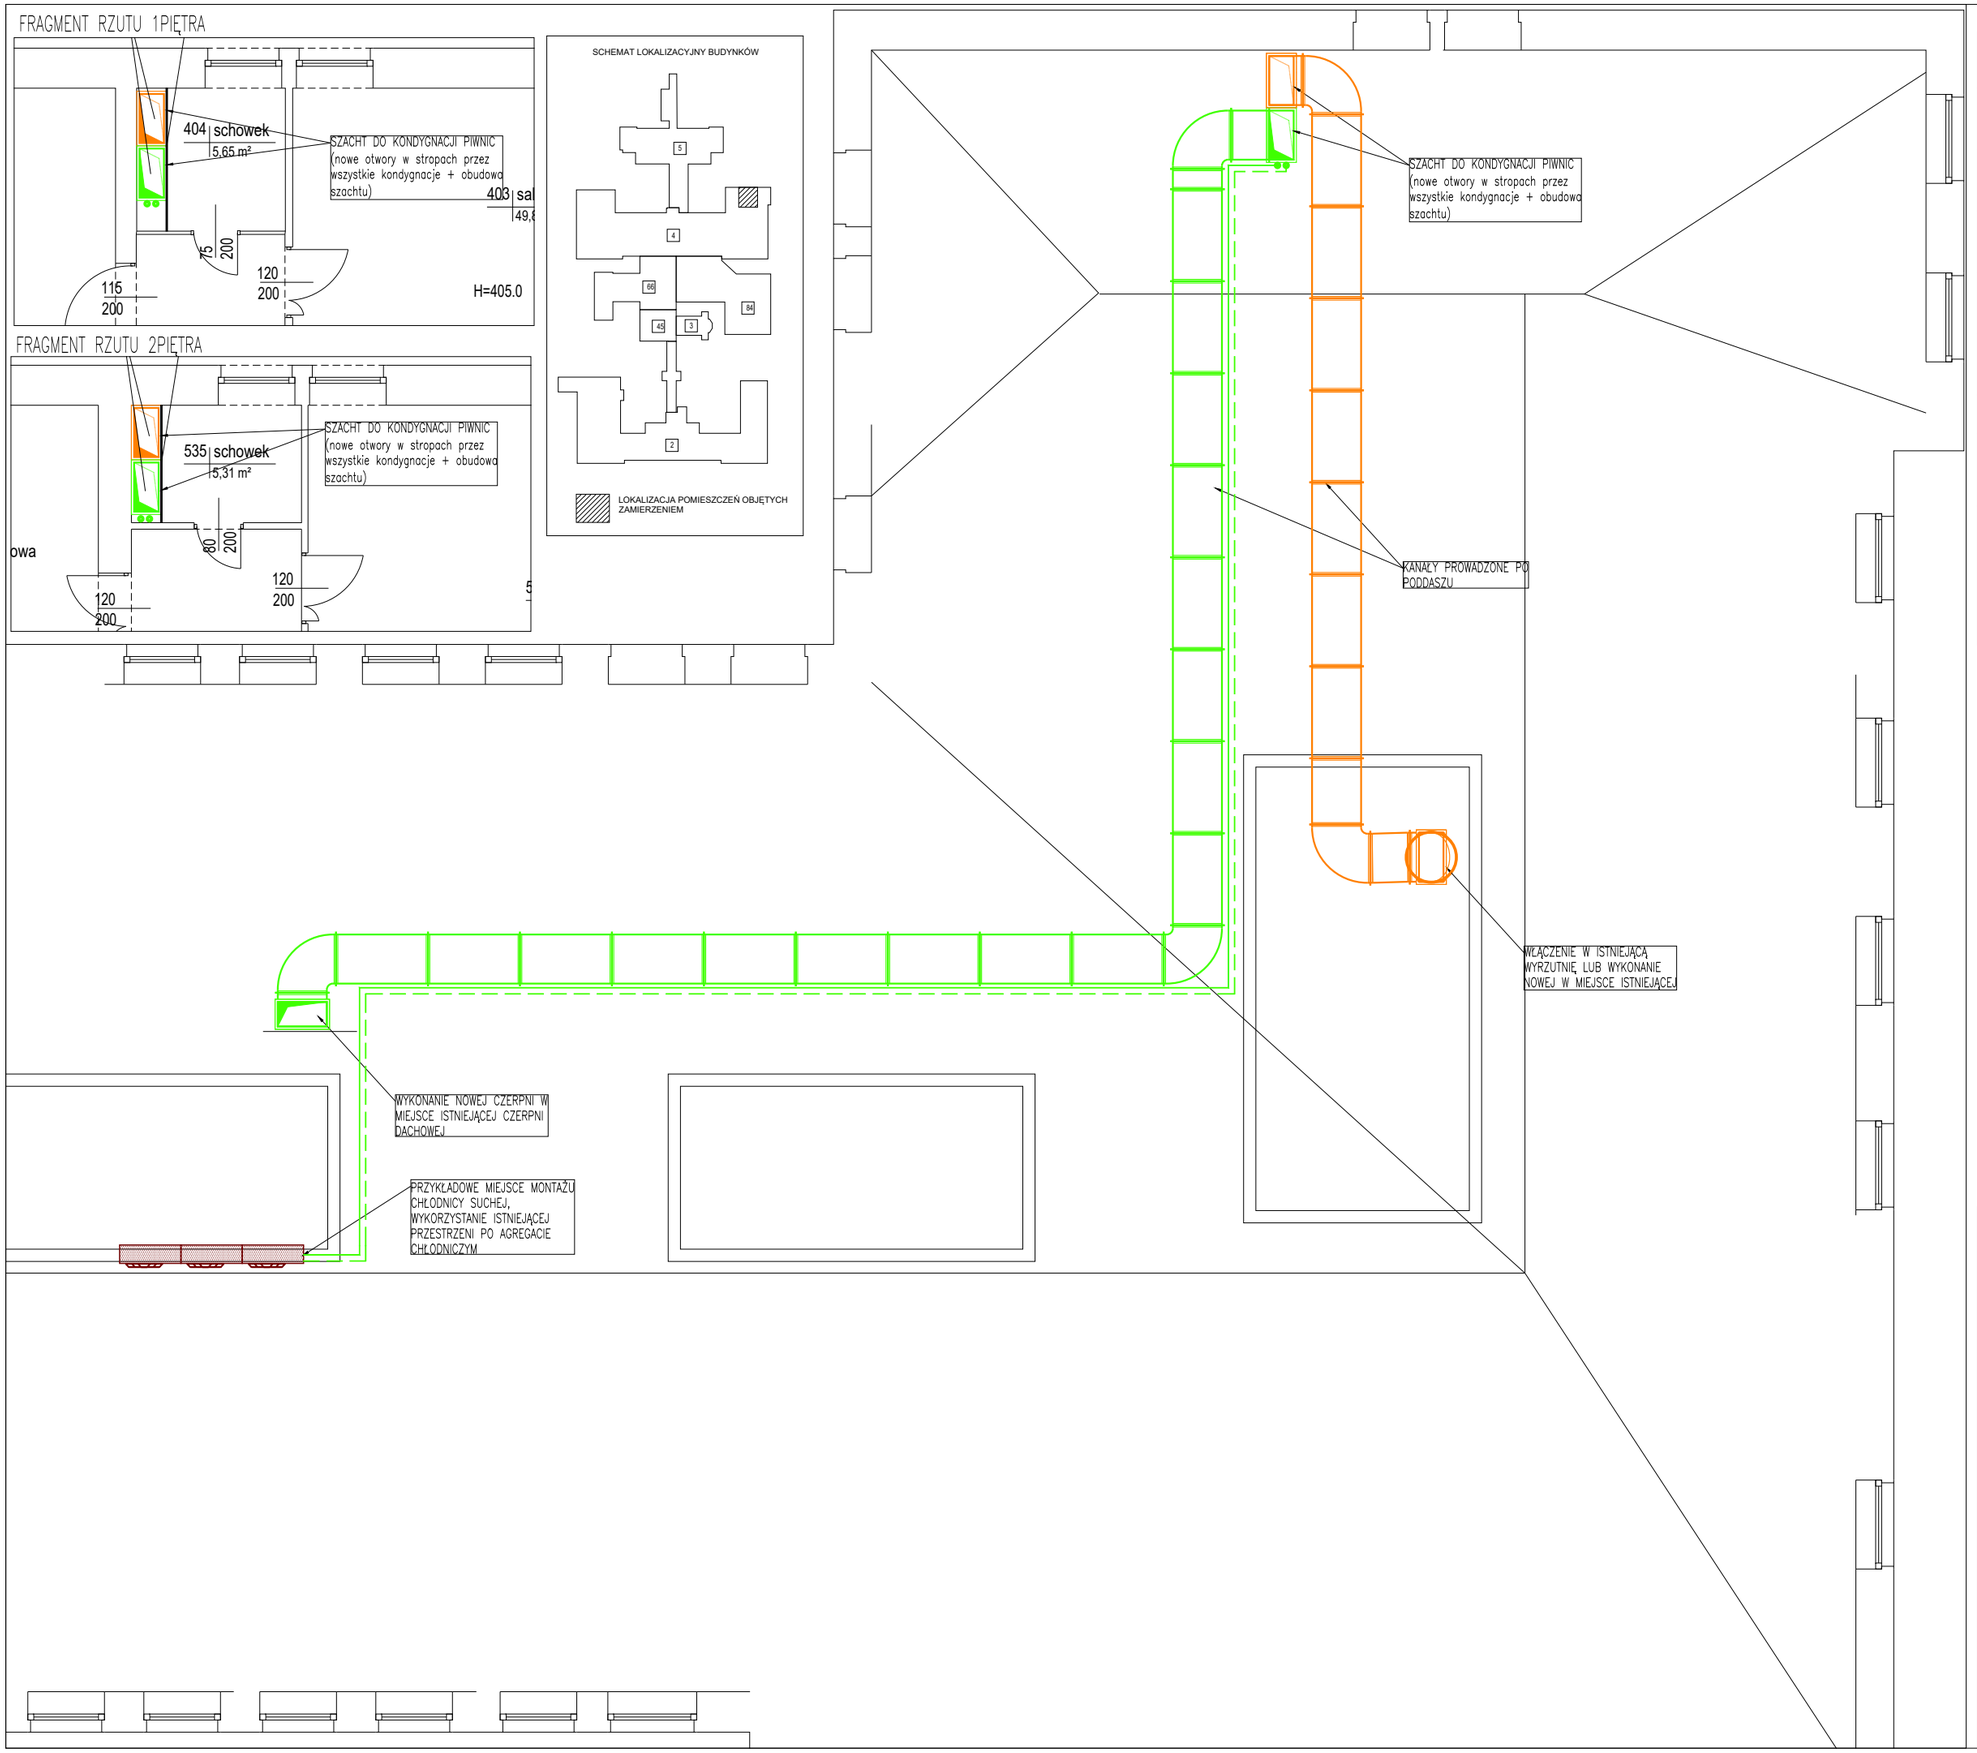

LEGENDA:

- HEPA — ANEMOSTAT WIROWY Z FILTREM HEPA
- RS — REGULATOR CAV
- TŁUMIK HAŁASU
- Kd — KLAPA B.POŻ. Z SIŁOWNIKIEM
- NAWILŻACZ KANAŁOWY
- EL — NAGRZEWNICA KANAŁOWA ELEKTRYCZNA
- PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNOŚCI WYWOŁANY RÓŻNICĄ CIŚNIEŃ
- OZNACZENIE GRADACJI CIŚNIEŃ
- KANAŁY POWIETRZA NAWIEWANEGO
- KANAŁY POWIETRZA WYWIEWANEGO
- KANAŁY POWIETRZA ŚWIEŻEGO
- KANAŁY POWIETRZA USUWANEGO
- URZĄDZENIA
- RUROCIĄGI GRZ.-C.T.
- RUROCIĄGI CHŁODNICZE
- RUROCIĄGI CHŁODNICZE GLIKOL

UWAGA!

PRZEDSTAWIONE W CZĘŚCI GRAFICZNEJ ROZWIĄZANIA SĄ PRZYKŁADOWE I MAJĄ NA CELU WSKAZANIE WYMAGAŃ I ZAKRESU PRAC, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE NA ETAPIE REALIZACJI ZADANIA W TRYBIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ". ZAZNACZONY OBSZAR OBEJMUJE CZĘŚĆ BUDYNKU, W KTÓREJ NALEŻY ZREALIZOWAĆ ZGODNĄ Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI INSTALACJĘ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POZWALAJĄCĄ NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE POMIESZCZEŃ KLINIKI INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE NALEŻY UZGODNIĆ NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTOWANIA BEZWZGLĘDNIE UZYSKUJĄC AKCEPTACJĘ UŻYTKOWNIKA I DZIAŁU TECHNICZNEGO SZPITALA W ZAKRESIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, SPOSOBU PROWADZENIA INSTALACJI, PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ.

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
DLA ZAMIERZENIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ Z FILTRAMI HEPA WRAZ Z MONTAŻEM W KLINICE INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII 5 WSZK W KRAKOWIE.

Inwestor:	5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
STADIUM	Program funkcjonalno-użytkowy
Imię i nazwisko: Projektant	mgr inż. Adam Kopacz MAP/0437/POOS/10
Branża:	Sanitarna
Nazwa rysunku	Rzut Poddasza – Wentylacja i klimatyzacja

Data	Skala	Nr rysunku:
11.2022	1:100	WM_03