
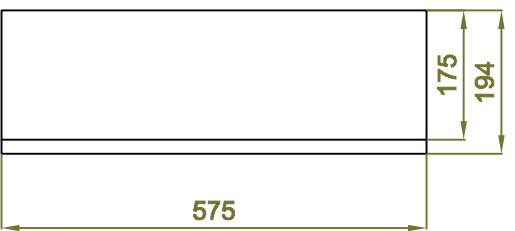


SCHEMAT TABLICY T2/1

System instalacji wewnętrznej TN-S
Sposób ochrony przeciwporażeniowej:
-podstawowa - przed dotykiem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia
-dodatkowa - przed dotykiem pośrednim szybkie wyłączanie zasilania
Stosować szafę IP40-IK08 drzwi pełne z zamkiem mechanicznym
Zachować min 30% rezerwy wolnych pól po zabudowie wszystkich aparatów

Tablica T2/1
Legrand XL 400 w.1900
natynkowa IP43 I klasa
wymiary (SxWxG):
575x1900x175mm
(194mm z drzwiami)

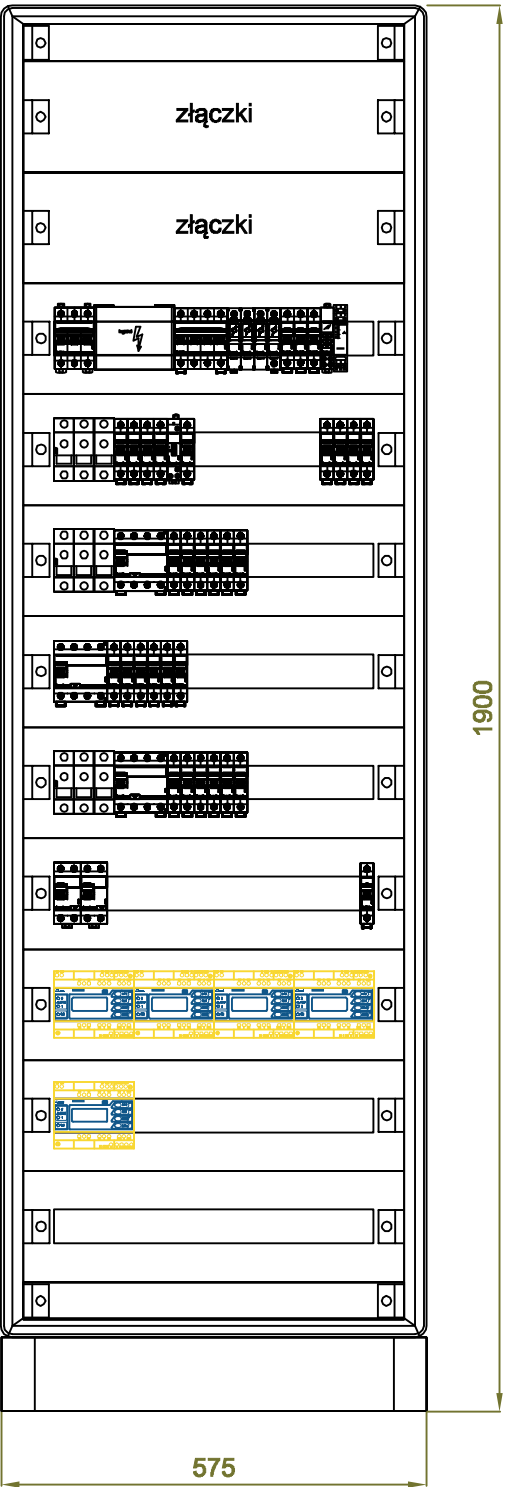

Ul. A. Grottgera 6 / 11, 60-757 Poznań
tel.: 61 624 31 31, www.nuua.eu

Niniejsze opracowanie stworzone w firmie NUUA/ARCHITEKCI i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych.

INWESTOR: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. Wrocławska 1 –3, 30–901 Kraków
OBIEKT: ROZBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU WEWNĘTRZNEGO NA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO – BUDYNKU NR 38 ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE 5-GO WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE, NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. K-45, J. EWID. KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI: ul. Wrocławska 1–3; 30–901 Kraków
Obręb K–45
Gmina Kraków Krowodrza
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICZY T2/1

IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI: PODPIS:
GL. PROJEKTANT: W.KAPŁON, mgr inż. WKP/0385/PWOE/08
OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY: M.GATNIEJSKI, mgr inż. WKP/0483/PWOE/15
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
P122 06.24 – E.22