

- projektu należy konsultować z projektantem.

REI 120

- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 311)


IW		- tablica wentylacji 925x5 / 5x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa
----	---	---

od założonych w niniejszym projekcie

- obwód wyprowadzony z tablicy komputerowej IKU , nr kolejny 1

- wysokość montażu elementu (spod ramki)

TK0/1

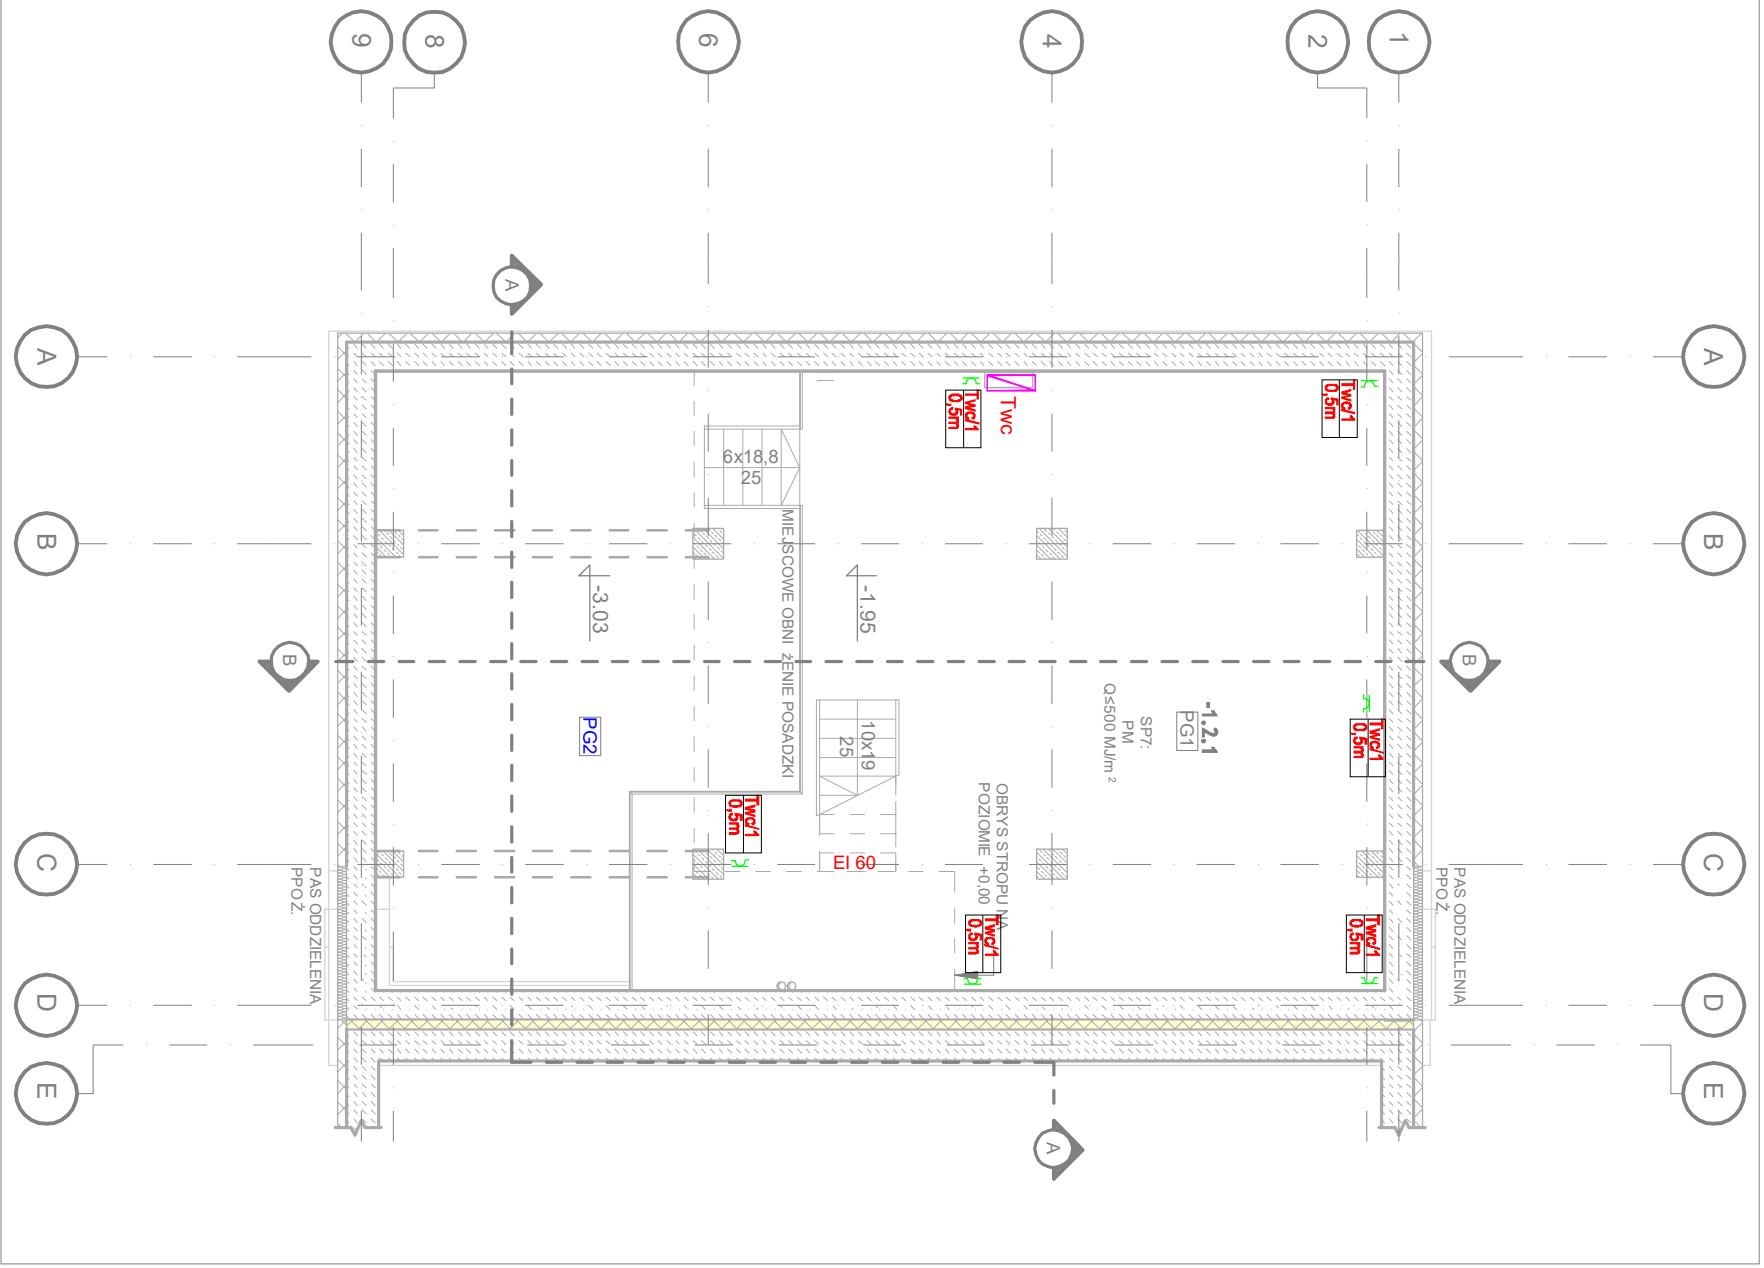

## OZNACZENIA INSTALACJE SŁOWE

- wypust kablowy 3-F (zapas kabla 311)

IW		- tablica wentylacji 925x5 / 5x180 (wys x szer x gr)-podtynkowa
----	---	---

od założonych w niniejszym projekcie

- obwód wyprowadzony z tablicy komputerowej IKU , nr kolejny 1

- wysokość montażu elementu (spod ramki)

TK0/1